



تحلیل ترمودینامیکی و اقتصادی سیستم نوین تولید چندگانه به همراه توربین بخار ترکیب شده با سرمایش اجکتوری بر اساس گوگرد دی اکسید

علی عیوضی

دانشجوی دکتری، گروه مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، alieyvazi1996@gmail.com

دریافت: ۱۴۰۳/۹/۷، بازنگری: ۱۴۰۳/۱۱/۱۹، پذیرش: ۱۴۰۳/۱۲/۱

چکیده

در این تحقیق سیستم نوین تولید چندگانه تشکیل شده از چرخه رانکین، ژنراتور مبدل حرارتی و سیستم سرمایش اجکتوری بر اساس گوگرد دی اکسید از جنبه ترمودینامیکی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گیرد. گرمای اتلافی از توربین بخار توسط ژنراتور مبدل حرارتی بخار بازیابی می شود و در سیستم سرمایش اجکتوری بار سرمایشی لازم ایجاد می شود. به علاوه تحلیل پارامتریک برای ارزیابی تغییرات پارامترهای کلیدی در شرایط کاری گوناگون روی عملکرد سیستم صورت می گیرد. با تحلیل ترمودینامیکی صورت گرفته روی سیستم پیشنهادی بازده انرژی و انرژی به ترتیب به مقدار ۲۰ درصد و ۲۶ درصد حاصل می شود. در کار حاضر از توابع هزینه به روز در تحلیل اقتصادی استفاده می شود به صورتی که هزینه کل سیستم ۲۲۳ دلار بر گیگاژول به دست می آید. در مطالعه حاضر سیستم تولید هم زمان با آرایش جدید معرفی می شود که عملکرد ترمودینامیکی مطلوبی داشته و از نظر اقتصادی به صرفه است.

*عهده دار مکاتبات: alieyvazi1996@gmail.com

کلمات کلیدی: توربین بخار، سرمایش اجکتوری، انرژی، تحلیل اقتصادی، بازیابی حرارتی.

نحوه استناد به این مقاله علی عیوضی. تحلیل ترمودینامیکی و اقتصادی سیستم نوین تولید چندگانه به همراه توربین بخار ترکیب شده با سرمایش اجکتوری بر اساس گوگرد دی اکسید. تبدیل انرژی. ۱۴۰۳؛ ۱۱ (۴): ۶۴-۵۱.

۱-مقدمه

انرژی نیروی اصلی و اساس زندگی انسان‌ها است. دوره‌های مختلف تمدن انسان، بر اساس کشفیات و اختراعات و بهره‌گیری از منابع انرژی گوناگون شکل گرفته‌اند. انرژی را می‌توان به‌عنوان بنیاد و اساس زندگی اجتماعی معرفی کرد. پس از افزایش قیمت نفت کشورهای پیشرفته صنعتی مجبور شدند به موضوع انرژی جدی‌تر بنگرند و این دید پس از افزایش مجدد قیمت نفت وسعت بیش‌تری یافت. این موضوع به‌عنوان بحران انرژی نام گرفت و سرآغاز تحقیقاتی در زمینه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی گردید. این صرفه‌جویی در اولین مرحله در برنامه‌های کوتاه مدت قرار گرفت و در برنامه‌های میان مدت و بلندمدت مواردی مانند پیدا نمودن منابع جدید انرژی و منابع انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشید، باد و امواج در دستور کار قرار گرفت. صرفه‌جویی در انرژی تأثیر منفی در استاندارد زندگی ندارد و باعث پایین آمدن سطح آسایش آن‌ها نخواهد شد زیرا این عمل باعث می‌شود که ضمن حفظ استاندارد زندگی و سطح تولید ناخالص ملی میزان انرژی مصرفی کاهش یابد. کشورهای صنعتی به این نتیجه دست یافتند که با بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع و ساختمان‌ها می‌توان بین ۳۰ تا ۴۰ درصد مصرف انرژی را کاهش داد. با توجه به متنوع بودن نیازهای بشری در رابطه با انرژی و عدم قابلیت استفاده مستقیم از بسیاری از منابع انرژی اولیه، بشر متناسب با نیازهایش ملزم به تغییر و تبدیل این انرژی‌ها به انرژی‌های دلخواه خود نظیر انرژی الکتریکی شده است. در وضعیت فعلی بسیاری از کشورها به مقوله مدیریت مصرف انرژی به‌عنوان یک منبع جدید انرژی نگاه می‌کنند. کارشناسان می‌گویند در شرایط کنونی مدیریت تولید از تمامی امکانات خود برای افزایش میزان تولید بهره می‌گیرد و این مدیریت تمامی سعی خود را بر تأمین برق پایدار و به اقتصادی‌ترین شکل به کار می‌گیرد. اما با توجه به این‌که انرژی الکتریکی در حجم زیاد قابل ذخیره شدن نیست و به هر میزان که تولید می‌شود باید مصرف شود، بنابراین در چنین شرایطی مدیریت مصرف یا مدیریت بخش تقاضا از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود. در مورد انرژی برق می‌توان با تمهیداتی بدون این‌که به سطح رفاه جامعه خللی وارد شود، هزینه‌ها را کاهش داد و در واقع هدف مدیریت مصرف نیز همین است. در سال‌های اخیر، سه سیستم ترکیبی سرمایه‌گذاری، گرمایش و برق که به‌عنوان سیستم‌های تولید سه‌گانه نیز شناخته می‌شوند، به‌دلیل انتشار گازهای گلخانه‌ای کم‌تر و راندمان بالای انرژی مورد توجه بیش‌تری قرار گرفته‌اند [۱]. سیستم‌های CCHP همان سیستم‌های ترکیبی حرارت و برق CHP با یک واحد اضافه برای تولید آب سرد هستند. از آب سرد می‌توان در یخچال و تهویه مطبوع استفاده کرد [۲]. در یک نیروگاه سنتی، تقریباً ۳۰ درصد از سوخت ورودی را می‌توان برای تولید برق استفاده کرد، در حالی‌که انرژی اضافی به‌عنوان گرمای اتلافی در محیط پخش می‌شود [۳]. با این حال، برای یک سیستم CCHP گرمای تولید شده بازیابی می‌شود و راندمان سیستم می‌تواند به حدود ۹۰٪ برسد [۴]. در سیستم‌های CCHP انواع متعددی از تجهیزات وجود دارد و یک رابطه جفتی بین تجهیزات وجود دارد. تجهیزاتی که در سیستم CCHP استفاده می‌شوند، کارایی کل سیستم را تعیین می‌کنند و تأثیر مستقیمی بر جنبه‌های اقتصادی و زیست محیطی سیستم دارند. علاوه بر نوع تجهیزات، پیکربندی آنها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است [۵]. می‌توان گفت که مزایای اقتصادی سیستم‌های CCHP به‌دلیل عدم تطابق ظرفیت نصب شده بسیار کاهش می‌یابد [۶]. سیستم‌های CCHP دارای محرک‌های اصلی مختلفی مانند توربین‌های بخار و گاز، میکروتوربین‌ها، موتورهای احتراق داخلی، چرخه رانکین، موتورهای استرلینگ و سلول‌های سوختی هستند [۷]. تکنولوژی‌های جدیدی برای تولید توان توسعه یافته‌اند که در این میان سیستم‌های تولید چندانگانه با تولید هم‌زمان چند نوع انرژی از یک منبع باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی شده و با قابلیت به‌کارگیری در محل مصرف هزینه انتقال انرژی از شبکه تأمین تا محل مصرف را حذف کرده و هزینه تولید توان را کاهش می‌دهد. سیستم تولید چندانگانه سرمایه‌گذاری، گرمایش و برق از انرژی به‌صورت تدریجی استفاده می‌کند و چندین روش تأمین انرژی را ترکیب می‌کند [۸]. سیستم‌های سنتی تولید چندانگانه از گاز طبیعی به‌عنوان منبع انرژی اولیه برای تأمین انرژی سیستم استفاده می‌کنند، که آلاینده‌گی زیست محیطی زیادی ایجاد می‌کند [۹ و ۱۰]. افزایش نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر و کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن ضروری است [۱۱]. ضرورت مدیریت مصرف انرژی باعث شده است که در سال‌های اخیر تحقیقات گسترده‌ای در زمینه سیستم‌های تولید چندانگانه صورت گیرد. ژنگ و همکاران [۱۲] بهینه‌سازی ترمودینامیکی و اقتصادی یک سیستم چند نسلی خنک‌کننده، نمک‌زدایی و توان مبتنی بر انرژی حرارتی اقیانوس‌ها را پیشنهاد کردند. این مطالعه دربرگیرنده

یک سیستم ترکیبی خنک کننده، نمک زدایی و تواناست که از یک چرخه تبدیل انرژی حرارتی اقیانوس باز (OTEC)، یک چرخه کالینا دوگانه، یک چرخه تبرید اجکتوری (ERC) و نمک زدایی اسمز معکوس (RO) تشکیل می شود. وانگ و همکاران [۱۳] یک سیستم تولید چندگانه جدید مبتنی بر بازیابی گرمای اتلافی از چرخه احیاکننده برایتون را مورد ارزیابی فنی-اقتصادی و بهینه سازی چند هدفه قرار داد. لی و همکاران [۱۴] یک نیروگاه تولید چندگانه مبتنی بر زیست توده/ژئوترمال هیبریدی برای تولید خنک کننده، گرمایش، توان و هیدروژن با جذب CO_2 را پیشنهاد کردند. آن ها گزارش دادند که سیستم قدرت خالص تقریباً ۲۲/۲۳ مگاوات اثر گرمایش، ۳۴/۱۳ مگاوات اثر خنک کننده، ۹۶/۴۰ مگاوات توان به علاوه تولید هیدروژن ۱۲۴ کیلوگرم در ساعت را تأمین می کند. بازده انرژی و انرژی سیستم پیشنهادی آن ها به ترتیب ۱۷/۸۷ درصد و ۷۹/۴۷ درصد برآورد شد. وانگ و همکاران [۱۵] بهینه سازی اندازه دو سطحی یک سیستم تولید چندگانه هیبریدی خورشیدی توزیع شده را مورد مطالعه قرار دادند. دلگادو و همکاران [۱۶] ادغام چرخه ها را از طریق جذب برای تولید آب شیرین شده و ایجاد سرمایش ارائه کرد. عسکری و همکاران [۱۷] به تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی و اقتصادی دو پمپ حرارتی اجکتوری ترکیبی جدید و سیستم نمک زدایی رطوبت و نم زدایی پرداختند. جیا و همکاران [۱۸] یک سیستم تولید چندگانه جدید را با ترکیب یک چرخه رانکین آلی و یک حرارت خورشیدی (ST) برای مقایسه سیستم تولید چندگانه و نرخ کل صرفه جویی در هزینه سالانه (ATCSR) تحت یک استراتژی ردیابی الکتریکی پیشنهاد کرد. رن و همکاران [۱۹] یک سیستم تولید چندگانه ترکیبی را برای سه ساختمان تحت استراتژی های عملیاتی مختلف بهینه و مقایسه کرد. در سیستم A انرژی خورشیدی توسط توربین بخار به ترتیب به گرما تبدیل می شود و در سیستم B کلکتور خورشیدی حرارتی فتوولتائیک، انرژی خورشیدی را به انرژی حرارتی و الکتریکی تبدیل می کند. هان و همکاران [۲۰] یک سیستم انرژی توزیع شده با گاز طبیعی با کمک انرژی خورشیدی با ذخیره انرژی پیشنهاد کرد، سه سناریو با ساختارهای مختلف طراحی کرده و به بهینه سازی آن ها پرداخت. حسن و همکاران [۲۱] به مدل سازی سیستم جدید تولید چندگانه پرداختند که سلول های فتوولتائیک خورشیدی، توربین های بادی، توربین های میکرو گاز و باتری های لیتیومیون را برای بهبود نسبت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر ترکیب می کردند. فن و همکاران [۲۲] یک سیستم ترکیبی سرمایش، گرمایش و برق متشکل از یک سیستم توان کربن دی اکسید، یک سیکل تبرید اجکتوری و یک چرخه رانکین آلی را پیشنهاد دادند. آن ها به این نتیجه رسیدند که سیستم تولید هم زمان جدید می تواند بازده اکسرژی را تا ۹/۱۷ درصد افزایش دهد و هزینه کل واحد محصول را تا ۵/۰۵ درصد کاهش دهد. یوان و همکاران [۲۳] یک سیستم خنک کننده و توان ترکیبی را پیشنهاد کردند که در آن از کربن دی اکسید به عنوان سیال عامل استفاده شد. آن ها عملکرد سیستم جدید و دو سیستم تولید چندگانه مجزا را مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که سیستم پیشنهادی برای فشارهای ورودی توربین کمتر در مقایسه با سیستم های تولید چندگانه جدا شده مناسب است. علاوه بر این، سیکل تبرید جذبی نیز برای استفاده از گرمای دما پایین برای تولید ظرفیت سرمایش مناسب است. وو و همکاران [۲۴] یک سیستم ترکیبی توان کربن دی اکسید و تبرید آمونیاک-آب را مورد تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی و اقتصادی قرار دادند. آنها گزارش دادند که سیستم سرمایش جذبی می تواند به هدف خنک سازی و تولید برق دست یابد و عملکرد سیستم را به طور قابل توجهی بهبود بخشد. مهرپویا و همکاران [۲۵] برای ارزیابی ساختار تولید تبرید با استفاده از فرآیند تبرید جذبی-تراکمی و چرخه رانکین، تحلیل های انرژی و اقتصادی انجام دادند. آن ها برگشتناپذیری و راندمان انرژی سیستم پیشنهادی را به ترتیب ۸۳/۴ کیلووات و ۶۹ درصد محاسبه کردند. قربانی و همکاران [۲۶] یک ساختار یک پارچه برای تولید هم زمان گاز طبیعی مایع و دی اکسید کربن مایع با استفاده از واحدهای تصفیه بیوگاز معرفی کردند. نتایج نشان داد که مصرف کل انرژی و بازده انرژی به ترتیب ۰/۴۷۶۱ کیلووات ساعت و ۶۸ درصد می باشد. وگنر و همکاران [۲۷] یک رویکرد مدل سازی نوآورانه برای طراحی سیستم های تولید چندگانه و پمپ حرارتی مبتنی بر زیست توده با کمک انرژی خورشیدی برای سناریوهای مختلف آب و هوایی ایجاد کردند. براساس مطالعه موردی به این نتیجه رسیدند که تغییرات آب و هوایی نه تنها بر تقاضای انرژی ساختمان، بلکه بر استراتژی های عملیاتی و کارایی سیستم های تولید چندگانه نیز تأثیر خواهد داشت. جلیلی و همکاران [۲۸] یک سیستم تولید چندگانه ترکیبی زیست توده و گاز طبیعی را از دیدگاه انرژی و اقتصادی مورد مطالعه قرار دادند. آنها اثرات فشار دمای ورودی توربین گاز و نسبت جرم بر عملکرد این سیستم را بررسی کرده


و شرایط عملیاتی بهینه سیستم را گزارش کردند. در حال حاضر مشکلات ناشی از آلاینده‌گی سوخت‌های فسیلی و اتلافات گسترده انرژی در نیروگاه‌های گازی باعث شده است که کشورهای صنعتی به دنبال راه حلی برای مقابله با این معضلات و کاهش هزینه‌های جاری خود باشند. ارایه سیستم تولید هم زمان بر محور توربین بخار با انتشار کربن دی‌اکسید ناچیز و به‌کارگیری از سیستم سرمایش اجکتوری با آرایش جدید و به‌روز بر اساس گوگرد دی‌اکسید از خصوصیات برجسته سیستم پیشنهادی در کار حاضر برای رسیدن به این مهم است. در مطالعه حاضر یک سیستم تولید چندگانه بر اساس توربین بخار پیشنهاد شده است. به‌کارگیری چرخه بخار به جای چرخه گازی در این تحقیق باعث کاهش انتشار آلاینده‌گی و حذف هزینه ناشی از سوخت گازی در توربین گازی می‌شود. نوآوری تحقیق حاضر بر اساس ارایه سیستم تولید هم‌زمان بر محور توربین بخار و به‌کارگیری از سیستم سرمایش اجکتوری با آرایشی نوین مبتنی بر گوگرد دی‌اکسید می‌باشد که تاکنون در تحقیقات قبلی مورد بررسی قرار نگرفته است. گرمای اتلافی در چرخه رانکین برای تأمین نیازهای سرمایشی و گرمایشی استفاده می‌شود که در آن بخشی از گرما برای گرمایش مورد استفاده قرار می‌گیرد و بخشی دیگر از گرمای تلف شده در چرخه رانکین توسط ژنراتور مبدل حرارتی بخار بازیابی شده و در سیستم سرمایش اجکتوری برای تولید بار سرمایشی به کار می‌رود که جنبه نوآورانه تحقیق حاضر در مقایسه با تحقیقات قبلی است. ترکیب نوین مورد استفاده در سیستم پیشنهادی بازده ترمودینامیکی بالایی داشته و از نظر اقتصادی به صرفه است. به‌علاوه، تحلیل فراگیر ترمودینامیکی و اقتصادی به همراه ارزیابی پارامتریک روی سیستم پیشنهادی صورت گرفته است.

۲- توصیف سیستم

شماتیک سیستم تولید هم‌زمان پیشنهادی مبتنی بر توربین بخار و سیستم سرمایش اجکتوری در شکل (۱) نشان داده شده است. در چرخه رانکین، آب به‌عنوان مایع اشباع وارد پمپ شده و فشار آن بالا می‌رود. سپس آب وارد دیگ شده و پس از جذب گرمای حاصل از احتراق، بخار فوق گرم از دیگ خارج می‌شود. سپس آب وارد توربین می‌شود و پس از انبساط، کار خروجی ایجاد می‌شود. سیال منبسط شده سپس از توربین خارج می‌شود و برای تأمین نیازهای گرمایشی وارد مبدل حرارتی می‌شود و سپس به‌عنوان منبع حرارتی سیستم سرمایش اجکتوری با عبور از ژنراتور مبدل حرارتی بخار وارد توربین سیستم اجکتوری می‌شود. گوگرد دی‌اکسید قبل از ورود به مبدل حرارتی یک به فشارهای بالاتر پمپ می‌شود. سپس گوگرد دی‌اکسید گرم شده وارد سمت دیگر سوپرهیتر می‌شود تا عملکرد سیستم بهبود یابد. کسری از گوگرد دی‌اکسید با خروج از توربین در مبدل حرارتی اول پیش گرم می‌شود و سپس قبل از ورود به واحد اجکتور خنک می‌شود. بقیه گوگرد دی‌اکسید به فشارهای کم‌تر منبسط می‌شود و قبل از ورود به مبدل حرارتی دوم از توربین خارج می‌شود. گوگرد دی‌اکسید به عنوان جریان محرکه نامیده می‌شود که در ورودی نازل محرک در مرحله اول اجکتور منبسط می‌شود. گوگرد دی‌اکسید به نازل مکش وارد می‌شود، جایی که در مرحله بعدی اجکتور با گوگرد دی‌اکسید خارج شده از نازل محرک مخلوط می‌شود. جریان مخلوط در آخرین مرحله اجکتور وارد واحد انتشار می‌شود و فشار آن افزایش می‌یابد و سرعت آن کاهش می‌یابد. جریان دو فاز در واحد جداکننده مکانیکی جدا می‌شود. گوگرد دی‌اکسید مایع اشباع قبل از تولید سرمایش در واحد اواپراتور وارد یک شیر انبساط می‌شود و گوگرد دی‌اکسید بخار اشباع قبل از مخلوط شدن با جریان خنک شده از مبدل حرارتی دوم وارد کمپرسور می‌شود. جریان مخلوط در مبدل حرارتی چهار خنک و متراکم می‌شود و چرخه تکرار می‌شود.

۳- تحلیل ترمودینامیکی

برای تحلیل ترمودینامیکی سیستم نیاز است که خواص ترمودینامیکی هر نقطه از سیستم با استفاده از معادله موازنه جرم و انرژی مورد بررسی قرار گیرد [۲۹].

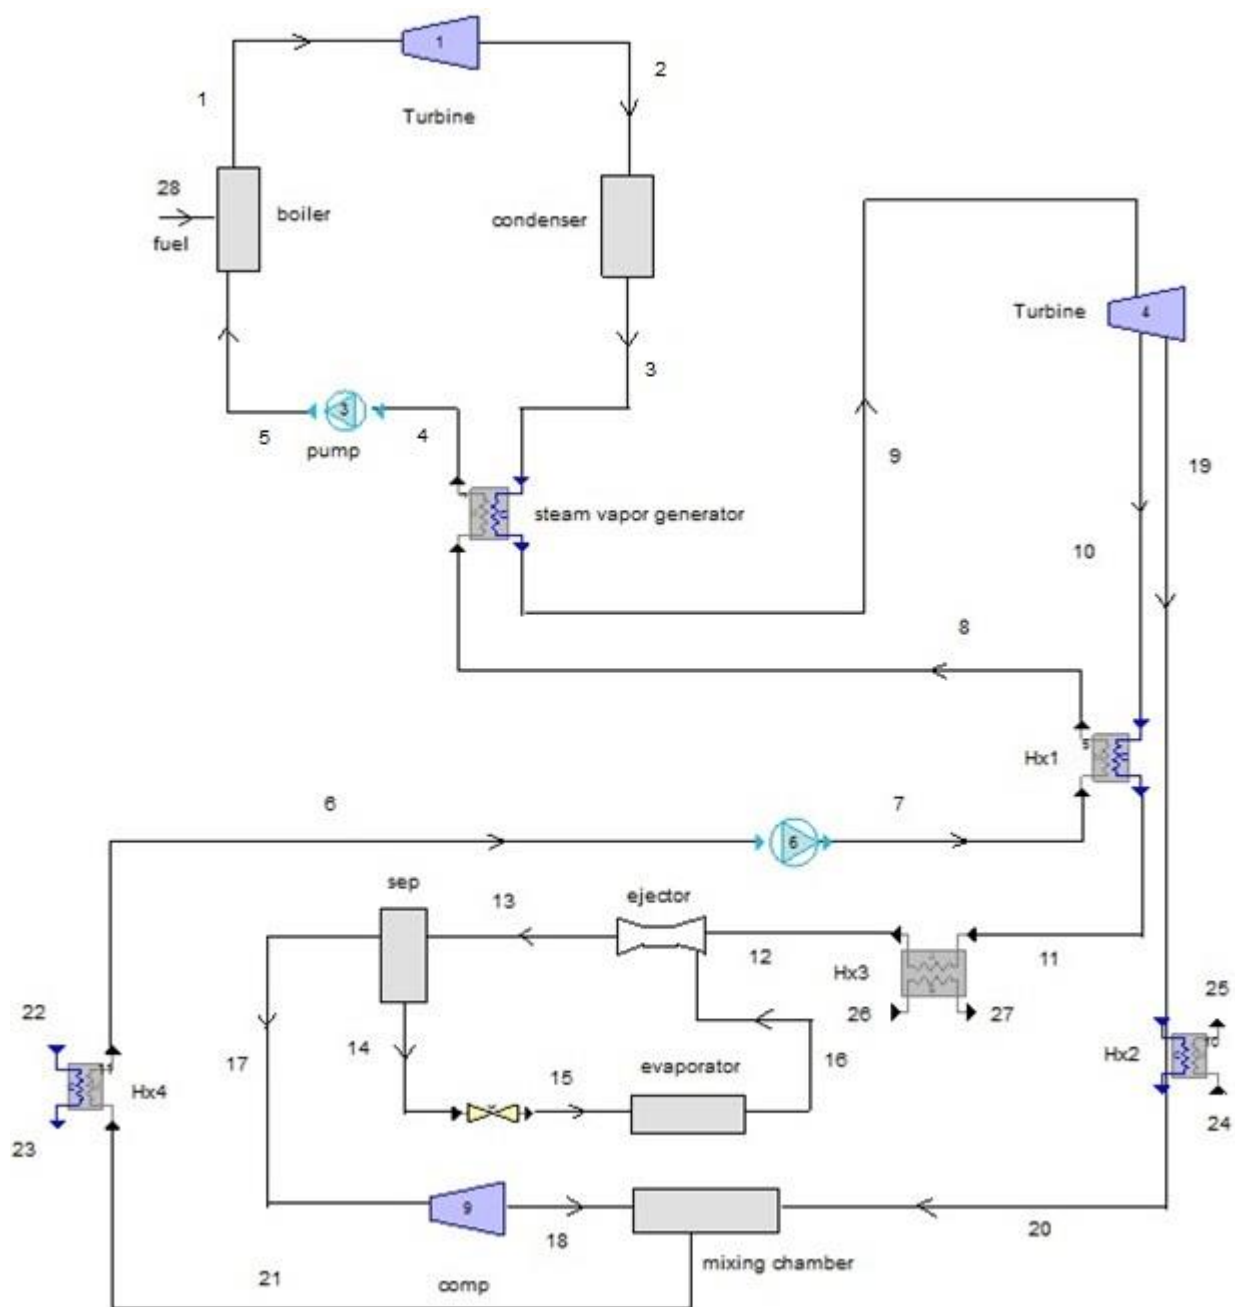

شکل ۱: شماتیک سیستم مورد بررسی

$$= \sum m_e \sum m_i \quad (۱)$$

$$Q - W = \sum m_e h_e - \sum m_i h_i \quad (۲)$$

اگر انرژی مخصوص سیستم با رابطه زیر محاسبه می شود [۳۰]:

$$= (h - h_0) - T_0(s - s_0)_{\text{exph}} \quad (۳)$$

برای انجام ارزیابی ترمودینامیکی در سیستم پیشنهادی از اطلاعات اولیه استفاده می شود که این داده های اولیه برای مدل سازی سیستم مورد مطالعه در جدول (۱) نشان داده شده است.

جدول ۱: داده های اولیه

پارامتر	مقدار
بازده ایزونتروپیک کمپرسور (/.)	۸۵
بازده ایزونتروپیک توربین (/.)	۸۵
بازده ایزونتروپیک پمپ (/.)	۷۰
دبی جرمی ورودی توربین بخار (kg/s)	۱۷
دما خروجی توربین بخار (C)	۱۱۶
فشار خروجی توربین بخار (kPa)	۹۰۰۰
دبی جرمی ورودی توربین گوگرد دی اکسید (kg/s)	۱۱۰
فشار ورودی توربین گوگرد دی اکسید (kPa)	۱۲۰۰۰

با تحلیل ترمودینامیکی کامل صورت گرفته روی سیستم برای محاسبه بازده انرژی و انرژی سیستم از روابط زیر استفاده می شود.

$$= \frac{W_{WT} + W_{ST} - W_{SC} - W_{Sp} + Q_{evap}}{W_{wp} + m_{28}LHV} \eta_{energy} \quad (4)$$

$$= 1 - \frac{E_{dist, total}}{W_{wp} + m_{28}e_{28}} \eta_{exergy} \quad (5)$$

۴- تحلیل اقتصادی

ترمواکونومیک شاخه ای از علوم مهندسی است که بر اساس ارزیابی انرژی تحلیل ترمودینامیکی را با علم اقتصاد ترکیب می کند و برای عملکرد اقتصادی سیستم اطلاعات مفیدی در اختیار مهندس قرار می دهد و حاصل تحلیل جداگانه اقتصادی نیست. تحلیل ترمواکونومیک حاصل از این اصل است که برای نسبت دادن هزینه به کنش و واکنش سیستم با محیط از مفهوم انرژی استفاده می شود. ترمواکونومیک حاصل ادغام ترمودینامیک و علم اقتصاد است. در تحلیل ترمواکونومیک قیمت واحد انرژی محصولات سیستم با اعمال نرخ هزینه نابودی انرژی اجزای سیستم و هزینه اولیه اجزای سیستم و هزینه سوخت مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحلیل ترمواکونومیک باعث درک بهتر فرایند شکل گیری هزینه سیستم توسط طراح می شود. این نتایج در بهینه سازی سیستم نیز مورد استفاده قرار می گیرد و محل اتلافات هزینه مشخص می شود و کمک شایانی در ایجاد شرایط بهینه برای طراح می کند. رابطه زیر برای محاسبه نرخ سرمایه گذاری و نگهداری سرمایه استفاده می شود [۳۱].

$$Z_k = CRF \times \frac{\phi_r}{(N \times 3600)} \times PEC_k \quad (6)$$

جایی که فاکتورهای ϕ ، N و PEC به ترتیب ضریب تعمیر و نگهداری، زمان کارکرد در یک سال و هزینه سرمایه گذاری قطعه هستند. همچنین پارامتر CRF ضریب بازیافت سرمایه را نشان می دهد که با رابطه زیر تعریف می شود.

$$CRF = \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \quad (7)$$

در نهایت، هزینه کل سیستم از تقسیم هزینه سالانه بر کل ساعات کار در طول یک سال به دست می آید که ۷۴۴۶ ساعت در سال در نظر گرفته می شود [۳۲]:

$$= (TOC \times \phi \times CRF) / tZ_{Total} \quad (8)$$

در مطالعه حاضر با استفاده از توابع هزینه به روز که در جدول (۲) نشان داده شده است، تحلیل اقتصادی کارامدی برای بهبود توجیه اقتصادی به کارگیری سیستم پیشنهادی صورت می گیرد [۳۳، ۳۴، ۳۵].

جدول ۲: توابع هزینه اجزای سیستم

اجزای سیستم	نرخ هزینه
توربین بخار	$z = 4750 \times (W_{Turb})^{0.75}$
پمپ بخار	$z = 200 \times (W_{pump})^{0.65}$
اوپراتور	$z = 309 \times (A_{evap})^{0.85}$
کندانسور بخار	$z = 516 \times (A_{condeser})^{0.6}$
مبدل حرارتی	$z = 2143 \times (A_{heat\ exchanger})^{0.5}$
توربین گوگرد دی اکسید	$z = 4750 \times (W_{Turb})^{0.75}$
پمپ	$z = 200 \times (W_{Pump})^{0.65}$
ژنراتور حرارتی بخار	$z = 4122 \times (A_{vapor,gen})^{0.6}$
اجکتور	$Z = (16/14 \times 989 \times m_{20}) \left(\frac{T_{24}}{P_{24}} \right)^{0.05} p_{21}^{0.75}$

۵- نتایج

سیستم پیشنهادی در این تحقیق آرایش جدیدی از سیستم تولید هم‌زمان را معرفی می‌کند. به منظور اعتبارسنجی این پژوهش از مطالعه صورت گرفته توسط عمادی و همکاران [۳۶] استفاده شده است و نتایج این پژوهش با نتایج کار مذکور در جدول (۳) مقایسه شده‌اند. نحوه اعتبارسنجی این پژوهش با مطالعه مذکور به این صورت است که با استفاده از شرایط اولیه و فرضیاتی هم‌چون دمای سکون ۲۵ درجه سانتی‌گراد و فشار سکون ۱۰۱ کیلوپاسکال در مطالعه حاضر، سیستم پیشنهادی در این پژوهش مدل‌سازی شده و نتایج با یکدیگر مقایسه شده‌اند. نتایج حاصل از مقایسه صورت گرفته اختلاف ناچیزی را نشان می‌دهد که نشان دهنده دقت بالای اعتبار سنجی صورت گرفته است.

جدول ۳: اعتبار سنجی سیستم پیشنهادی با مطالعه عمادی و همکاران [۳۶]

پارامتر	نتایج کار حاضر	نتایج مرجع
فشار ورودی توربین بخار (kPa)	۸۰۵۰	۸۰۰۰
دمای کندانسور چرخه بخار (c)	۳۰/۱	۳۰
فشار خروجی پمپ بخار (kw)	۸۰۰۰	۸۰۵۰
فشار کندانسور چرخه بخار (kw)	۱۱۶۷	۱۱۳۰

آرایش جدیدی از سیستم تولید چندگانه با منبع انرژی اولیه توربین بخار و سیستم تبرید اجکتوری در این تحقیق معرفی شده است. در این تحقیق تحلیل کامل ترمودینامیکی و اقتصادی روی سیستم پیشنهادی صورت گرفته است. بازده انرژی و انرژی برای سیستم مورد مطالعه به ترتیب ۲۰ درصد و ۲۶ درصد حاصل می‌شود و عملکرد مطلوب سیستم و آرایش بهینه اجزای سیستم را نشان می‌دهد. نتایج حاصل از تحلیل ترمودینامیکی سیستم تولید چندگانه در جدول (۴) نشان داده شده است.

جدول ۴: نتایج تحلیل ترمودینامیکی سیستم

پارامتر	مقدار
راندمان انرژی (%)	۲۰
راندمان انرژی (%)	۲۶
کار توربین بخار (kW)	۱۰۹۴
کار کمپرسور گوگرد دی اکسید (kW)	۹۹۵/۴
کار توربین گوگرد دی اکسید (kW)	۴۷۱۵۰
کار پمپ گوگرد دی اکسید (kW)	۶۴۳/۸

با ارزیابی انرژی صورت گرفته روی سیستم برای بهبود عملکرد سیستم نابودی انرژی در همه اجزای سیستم محاسبه می‌شود و قسمتی از سیستم که بیشترین نابودی انرژی در آن صورت می‌گیرد را شناسایی می‌کنیم. ایده مناسب برای افزایش بازده سیستم کاهش دادن نابودی انرژی بیشینه در سیستم است. پس از تحلیل انرژی صورت گرفته نتایج نشان می‌دهد که نابودی انرژی کل سیستم ۴۹۱۸۹ کیلووات است و در بین اجزای سیستم توربین گوگرد دی اکسید بیشترین سهم از نابودی انرژی را دارد و کمترین نابودی انرژی متعلق به توربین بخار است. نتایج حاصل از نابودی انرژی اجزای سیستم در جدول (۵) نشان داده شده است.

جدول ۵: نابودی انرژی اجزای سیستم

پارامتر	مقدار (kW)
نابودی انرژی پمپ بخار	۹/۶
نابودی انرژی کندانسور بخار	۴/۵
نابودی انرژی محفظه احتراق	۲۵/۶۹
نابودی انرژی اواپراتور	۲/۵۶
نابودی انرژی اجکتور	۹۰
نابودی انرژی محفظه اختلاط	۳/۱۲
نابودی انرژی کمپرسور گوگرد دی اکسید	۹۶۱/۸
نابودی انرژی توربین گوگرد دی اکسید	۳۰۲۵۵
نابودی انرژی توربین بخار	۲/۳۹
نابودی انرژی مبدل حرارتی یک	۷۷۰۲
نابودی انرژی مبدل حرارتی دو	۹۶۹۶
نابودی انرژی مبدل حرارتی سه	۴۰/۳۵
نابودی انرژی مبدل حرارتی چهار	۳۴۹/۵

تحلیل اقتصادی روی سیستم صورت می‌گیرد و با اعمال نرخ هزینه به روز برای اجزای سیستم مقدار هزینه کل سیستم با اعمال مفروضات اولیه ۲۳۳ دلار بر گیگاژول محاسبه می‌شود. در میان اجزای سیستم بیشترین نرخ هزینه متعلق به اجکتور است و پمپ بخار کمترین نرخ هزینه را دارد. نتایج حاصل از تحلیل اقتصادی سیستم تولید چندانگانه در جدول (۶) نشان داده شده است.

جدول ۶: نرخ هزینه اجزای سیستم


پارامتر	مقدار (\$/GJ)
هزینه محفظه احتراق	۵۵۳
هزینه پمپ بخار	۱۲۵
هزینه کندانسور بخار	۱۴۹
هزینه کمپرسور گوگرد دی اکسید	۸۴۱۷۴۸
هزینه اجکتور	۳۱۰۶۴۷۳۶۵
هزینه توربین بخار	۳۲۹/۲
هزینه مبدل حرارتی یک	۵۱۵۱۵
هزینه مبدل حرارتی دو	۵۹۲۹۴
هزینه مبدل حرارتی سه	۱۸۳۷۷
هزینه مبدل حرارتی چهار	۳۲۴۳
هزینه مبدل حرارتی بخار	۱۰۲۸۷
هزینه پمپ	۱۳۳۸۹
هزینه توربین گوگرد دی اکسید	۱۵۱۵۷۳۸۴

۵-۱- تحلیل پارامتریک سیستم پیشنهادی

تأثیر تغییرات پارامترهای کارکردی روی عملکرد سیستم در شرایط مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. دمای ورودی توربین گوگرد دی اکسید و درصد ایزونتروپیک کمپرسور دو پارامتر مهمی هستند که در تحلیل پارامتریک مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

۵-۱-۱- تأثیر تغییرات دمای ورودی توربین گوگرد دی اکسید روی عملکرد سیستم


همان‌طور که در شکل (۲) نشان داده شده است با افزایش دمای ورودی توربین گوگرد دی اکسید از ۴۳۰ تا ۴۷۰ درجه سانتی‌گراد بازده انرژی و اگزرژی سیستم رشد پیدا می‌کند. هزینه کل سیستم با افزایش دمای ورودی توربین گوگرد دی اکسید افزایش می‌یابد. وقتی که دمای ورودی توربین گوگرد دی اکسید افزایش می‌یابد تلفات اگزرژی سیستم زیاد می‌شود.

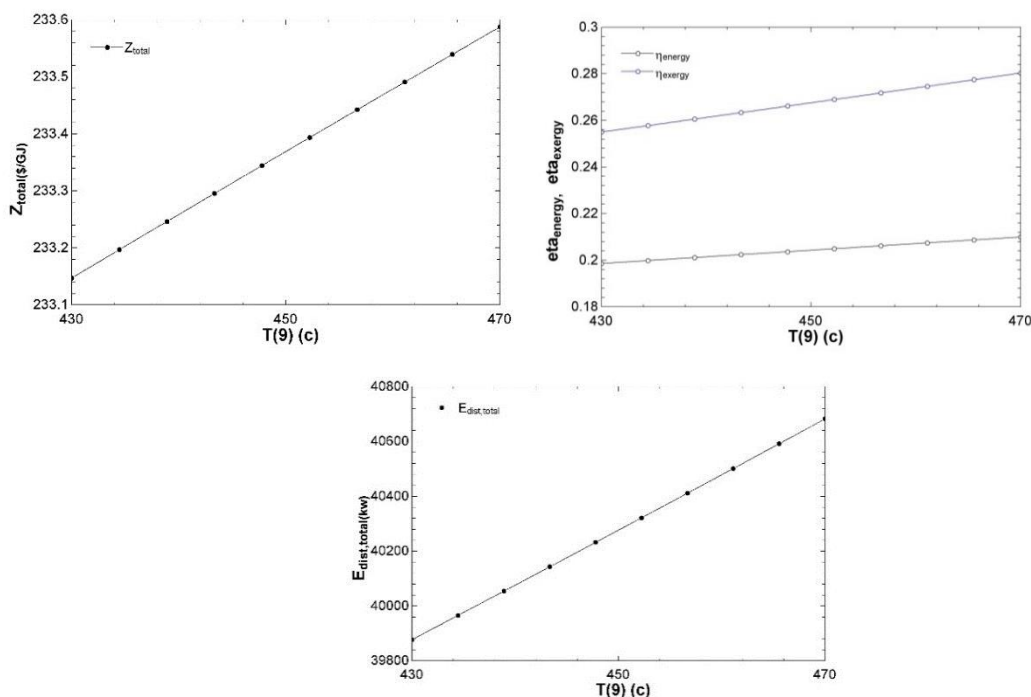

شکل ۲: تأثیر تغییرات دمای ورودی توربین گوگرد دی اکسید بر پارامترهای مختلف

۲-۱-۵- تاثیر تغییرات راندمان ایزنتروپیک کمپرسور روی عملکرد سیستم

افزایش راندمان ایزنتروپیک کمپرسور طبق شکل (۳) راندمان انرژی را افزایش می‌دهد ولی تأثیر منفی روی راندمان انرژی سیستم دارد. کمپرسور با راندمان ایزنتروپیک بالا به کار مصرفی کم‌تری نیاز دارد و هزینه کل سیستم کاهش می‌یابد. تلفات انرژی در سیستم با افزایش راندمان ایزنتروپیک کمپرسور کاهش می‌یابد و قابلیت کاردهی در سیستم بهبود می‌یابد.

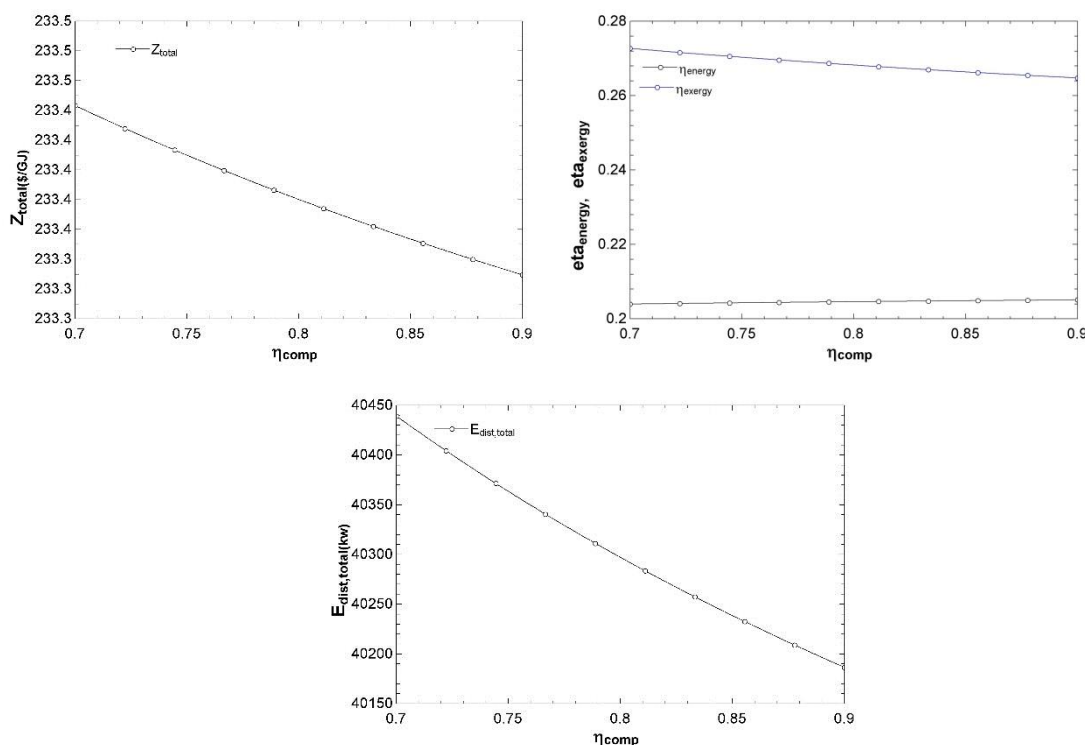

شکل ۳: تاثیر تغییرات راندمان ایزنتروپیک کمپرسور بر پارامترهای مختلف

۶- نتیجه گیری

در مطالعه حاضر سیستم جدید تولید چندگانه با توربین بخار ترکیب شده با سیستم سرمایه‌اش اجکتوری براساس گوگرد دی‌اکسید بررسی شده است. منبع انرژی اولیه در سیستم پیشنهادی چرخه رانکین است که برخلاف چرخه برایتون راندمان بالاتری برای سیستم فراهم می‌کند و آلاینده‌گی کم‌تری دارد. ژنراتور مبدل حرارتی به کار رفته در سیستم گرمای اتلافی از چرخه رانکین را بازیابی کرده و برای ایجاد سرمایه‌اش توسط سیستم اجکتوری مورد استفاده قرار می‌دهد. استفاده از سیال عامل گوگرد دی‌اکسید در سیستم سرمایه‌اشی اجکتوری در خروجی سیستم تأثیر مثبتی داشته و بازده آن را بهبود می‌دهد. تحلیل ترمودینامیکی و اقتصادی جامعی روی سیستم صورت می‌گیرد. هم‌چنین تحلیل پارامتریک برای بررسی اثر تغییرات پارامترهای اصلی روی عملکرد سیستم انجام می‌شود. در سیستم مورد مطالعه دمای اخذ گرما در چرخه رانکین را افزایش داده و دمای دفع گرما در چرخه سرمایه‌اش اجکتوری را کاهش می‌دهیم و ایده‌ای کارآمد برای بهبود عملکرد سیستم ارائه می‌شود. از تحلیل ترمودینامیکی صورت گرفته میزان بازده انرژی و انرژی سیستم پیشنهادی به ترتیب ۲۰ درصد و ۲۶ درصد حاصل می‌شود. هزینه کل سیستم با ارزیابی اقتصادی صورت گرفته روی سیستم ۲۳۳ دلار بر گیگاژول محاسبه می‌شود. در این تحقیق سیستم تولید هم‌زمان با آرایش جدید ارائه می‌شود که بازده بالایی داشته و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.

۷- پیشنهادها برای کارهای آینده

- بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیری هم‌چون انرژی خورشیدی و زمین گرمایی جهت تأمین انرژی سیستم پیشنهاد شده در این کار

- استفاده از چرخه‌های متنوع شیرین‌سازی آب دریا و ترکیب آن‌ها با سیستم‌های سرمایشی با آرایش گوناگون

- به‌کارگیری از چرخه‌های تولید هیدروژن و استفاده از توان تولیدی برای تولید هیدروژن

۸- فهرست علائم

علائم انگلیسی	
A	مساحت، m^2
C	هزینه، (\$)
D	قطر، (m)
Ex	اگرژی، (W)
h	آنتالپی، (kJ/kg)
$\dot{m}$	دبی جرمی، (kg/s)
S	آنتروپی، (kJ/kg.K)
T	دما، (C)
p	فشار، (kPa)
W_{WT}	کار توربین بخار (kw)
W_{ST}	کار توربین گوگرد دی‌اکسید (kw)
W_{SC}	کار کمپرسور گوگرد دی‌اکسید (kw)
W_{Sp}	کار پمپ گوگرد دی‌اکسید (kw)
علائم یونانی	
ρ	چگالی، kg/m^3
ϕ	نسبت اکیووالانس
LHV	اگرژی سوخت

مراجع

- [1] Wang, J.; Han, Z.; Guan, Z. Hybrid solar-assisted combined cooling, heating, and power systems: A review. *Renew. Sustain. Energy Rev.* 133 (2020), 110256.
- [2] Matuszny, K.; Borhani, T.N.; A Nabavi, S.; Hanak, D.P. Integration of solid-oxide fuel cells and absorption refrigeration for efficient combined cooling, heat and power production. *Clean Energy* 4 (2020), 328–348.
- [3] Nguyen, H.; Shabani, B. Proton exchange membrane fuel cells heat recovery opportunities for combined heating/cooling and power applications. *Energy Convers. Manag.* 204 (2020), 112328.
- [4] Feng, P.; Zhao, B.; Wang, R. Thermophysical heat storage for cooling, heating, and power generation: A review. *Appl. Therm. Eng.* 166 (2020), 114728.

- [5] Liu, Z.; Gao, W.; Qian, F.; Zhang, L.; Kuroki, S. Potential Analysis and Optimization of Combined Cooling, Heating, and Power (CCHP) Systems for Eco-Campus Design Based on Comprehensive Performance Assessment. *Front. Energy Res.* 9 (2021), 781634.
- [6] Lin, H.; Yang, C.; Xu, X. A new optimization model of CCHP system based on genetic algorithm. *Sustain. Cities Soc.* 52 (2020), 101811.
- [7] Yamano, S.; Nakaya, T.; Ikegami, T.; Nakayama, M.; Akisawa, A. Optimization modeling of mixed gas engine types with different maintenance spans and costs: Case study OF CCHP to evaluate optimal gas engine operations and combination of the types. *Energy*, 222 (2021), 119823.
- [8] Liu M., Shi Y., Fang F. Combined cooling, heating and power systems: A survey, *Renew. Sustain. Energy Rev.* 35 (2014), 1–22.
- [9] Lin J.H., Xi S.Y., Li M.S., Wu Q.H., Multi-time scales optimization of park-level integrated energy system, *Mod. Electron. Tech.* 46 (2023), 22, 137–143.
- [10] Gao Y.F., Yun C.B., Kong F.P., Wang X.S., Optimization of integrated energy system coupled with power-to-gas and carbon capture equipment under demand response incentive, *Electric Power* 57 (2023), 1–9.
- [11] Gao P.H., Dai Y.J., Tong Y.W., Dong P.W., Energy matching and optimization analysis of waste to energy CCHP (combined cooling, heating and power) system with exergy and energy level, *Energy* 79 (2015), 522–535.
- [12] Geng, D.; Gao, X. Thermodynamic and exergoeconomic optimization of a novel cooling, desalination and power multigeneration system based on ocean thermal energy. *Renew. Energy*, 202 (2023), 17–39.
- [13] Wang, A.; Wang, S.; Ebrahimi-Moghadam, A., Farzaneh-Gord, M.; Moghadam, A.J., Techno-economic and techno-environmental assessment and multi-objective optimization of a new CCHP system based on waste heat recovery from regenerative Brayton cycle. *Energy*, 241 (2021), 122521.
- [14] Xing, L.; Li, J. Proposal of biomass/geothermal hybrid driven poly-generation plant centering cooling, heating, power, and hydrogen production with CO₂ capturing: Design and 3E evaluation. *Fuel*, 330 (2022), 125593.
- [15] Wang, J.; Chen, B.; Che, Y. Bi-level sizing optimization of a distributed solar hybrid CCHP system considering economic, energy, and environmental objectives. *Int. J. Electr. Power Energy Syst.*, 145 (2023), 108864.
- [16] Delgado-Gonzaga, J.; Rivera, W.; Juárez-Romero, D. Integration of cycles by absorption for the production of desalinated water and cooling. *Appl. Therm. Eng.*, 220 (2023), 119718.
- [17] Askari, I.B.; Shahsavari, A. The exergo-economic analysis of two novel combined ejector heat pump/humidification-dehumidification desalination systems. *Sustain. Energy Technol. Assess.*, 53 (2022), 102561.
- [18] Jia J.D., Chen H.W., Liu H.T., Ai T.C., Li H.Q., Thermodynamic performance analyses for CCHP system coupled with organic Rankine cycle and solar thermal utilization under a novel operation strategy, *Energy Convers. Manag.*, 239 (2021), 114212.
- [19] Ren F., Wei Z., Zhai X., Multi-objective optimization and evaluation of hybrid CCHP systems for different building types, *Energy* 215 (2021), 119096.
- [20] Ge Y., Han J.T., Ma Q.Z., Feng J.H., Optimal configuration and operation analysis of solar-assisted natural gas distributed energy system with energy storage, *Energy* 246 (2022), 123429.
- [21] Hassan R., Das B.K., Al-Abdeli Y.M., Investigation of a hybrid renewable-based grid-independent electricity-heat nexus: impacts of recovery and thermally storing waste heat and electricity, *Energy Convers. Manag.* 252 (2022), 115073.
- [22] Fan, G., Li, H., Du, Y., Zheng, S., Chen, K. and Dai, Y., Preliminary conceptual design and thermo-economic analysis of a combined cooling, heating and power system based on supercritical carbon dioxide cycle. *Energy*, 203 (2020), p.117842.
- [23] Yuan, J., Wu, C., Xu, X. and Liu, C., Proposal and thermoeconomic analysis of a novel combined cooling and power system using carbon dioxide as the working fluid. *Energy conversion and management*, 227 (2021), p.113566.

- [24] Wu, C., Xu, X., Li, Q., Li, J., Wang, S. and Liu, C., Proposal and assessment of a combined cooling and power system based on the regenerative supercritical carbon dioxide Brayton cycle integrated with an absorption refrigeration cycle for engine waste heat recovery. *Energy conversion and management*, 207 (2020), p.112527.
- [25] Mehrpooya, M., Ghorbani, B. and Manizadeh, A., Cryogenic biogas upgrading process using solar energy (process integration, development, and energy analysis). *Energy*, 203 (2020), p.117834.
- [26] Ghorbani, B., Ebrahimi, A. and Ziabasharhagh, M., Thermodynamic and economic evaluation of biomethane and carbon dioxide liquefaction process in a hybridized system of biogas upgrading process and mixed fluid cascade liquefaction cycle. *Process Safety and Environmental Protection*, 151 (2021), pp.222-243.
- [27] Wegener, M.; Malmquist, A.; Isalgue, A.; Martin, A.; Arranz, P.; Camara, O.; Velo, E. A techno-economic optimization model of a biomass-based CCHP/heat pump system under evolving climate conditions. *Energy Convers. Manag.*, 223 (2020), 113256.
- [28] Jalili, M.; Ghasempour, R.; Ahmadi, M.H.; Chitsaz, A.; Holagh, S.G. An integrated CCHP system based on biomass and natural gas co-firing: Exergetic and thermo-economic assessments in the framework of energy nexus. *Energy Nexus* 5 (2022), 100016.
- [29] Moran, M. J., Shapiro, H. N., Boettner, D. D., & Bailey, M. B., *Fundamentals of engineering thermodynamics*. John Wiley & Sons, (2010).
- [30] Yilmaz, C., Kanoglu, M., & Abusoglu, A., Exergetic cost evaluation of hydrogen production powered by combined flash-binary geothermal power plant. *International journal of hydrogen energy*, 40(2015), 14021-14030.
- [31] Nemati, A., Sadeghi, M., & Yari, M., Exergoeconomic analysis and multi-objective optimization of a marine engine waste heat driven RO desalination system integrated with an organic Rankine cycle using zeotropic working fluid. *Desalination*, 422 (2017), 113-123.
- [32] Razmi, A. R., & Janbaz, M., Exergoeconomic assessment with reliability consideration of a green cogeneration system based on compressed air energy storage (CAES). *Energy Conversion and Management*, 204 (2020), 112320.
- [33] Kianfard, H., Khalilarya, S., & Jafarmadar, S., Exergy and exergoeconomic evaluation of hydrogen and distilled water production via combination of PEM electrolyzer, RO desalination unit and geothermal driven dual fluid ORC. *Energy conversion and management*, 177 (2018), 339-349.
- [34] Akrami, E., Chitsaz, A., Nami, H., & Mahmoudi, S. M. S., Energetic and exergoeconomic assessment of a multi-generation energy system based on indirect use of geothermal energy. *Energy*, 124 (2017), 625-639.
- [35] Cavalcanti, E. J. C., Exergoeconomic and exergoenvironmental analyses of an integrated solar combined cycle system. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 67 (2017), 507-519.
- [36] Emadi, M. A., & Mahmoudimehr, J., Modeling and thermo-economic optimization of a new multi-generation system with geothermal heat source and LNG heat sink. *Energy Conversion and Management*, 189 (2019), 153-166.

Thermodynamic and economic analysis of new multiple generation system with steam turbine combined with ejector cooling based on sulfur dioxide

Ali Eyvazi

PhD student, Department of Mechanics, Faculty of Engineering, Vali Asr University, Rafsanjan

Received: Autumn 2024 Accepted: Winter 2025

Abstract

In this research, the new multiple production system consisting of Rankine cycle, heat exchanger generator and ejector cooling system based on sulfur dioxide is evaluated from thermodynamic and economic aspects. The waste heat from the steam turbine is recovered by the steam heat exchanger generator and the required cooling load is created in the ejector cooling system. In addition, parametric analysis is done to evaluate the changes of key parameters in various working conditions on the performance of the system. With the thermodynamic analysis done on the proposed system, the energy and exergy efficiency is obtained as 20% and 26%, respectively. In the present work, updated cost functions are used in the economic analysis, so that the cost of the entire system is 233 dollars per gigajoule. In the present study, the simultaneous production system with a new arrangement is introduced, which has a favorable thermodynamic performance and is economical.

key words: Steam turbine, ejector cooling, exergy, economic analysis, thermal recovery

*corresponding author: alieyvazi1996@gmail.com

Cite this article as: Ali Eyvazi. Thermodynamic and economic analysis of new multiple generation system with steam turbine combined with ejector cooling based on sulfur dioxide. **Journal of Energy Conversion**, 2025, 11(4), 51-64.